Высокое напряжение	
Коммутационный аппарат ВН	
Тип и ток плавкой вставки, А	20
Обозначение камер	
Назначение камеры	
Номинальное напряжение, кВ	10
Номинальный ток сборных шин, А	630
Защита от перенапряжений	ОПН-РВО-10

Транс-тор	
Тип	ТМГ
Мощность, кВА	160
Высокое напряжение, кВ	10
Низкое напряжение, кВ	0,4

Низкое напряжение		
Ввод	Тип аппарата	ВА
	Номинальный ток, А	400
	Ток теплового расцепителя, А	400
	Исполнение аппарата	Стационарный
	Трансф-торы измерительные	400/5 0.5S
		400/5 0.5
	Учет электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03М
Отходящие линии	Сборные шины	АД31Т 5х50
	Номинальный ток шин, А	665
	ФУО, номинальный ток, А	
	Тип аппарата	
	Номинальный ток, А	
	Ток теплового расцепителя, А	
	Исполнение аппарата	

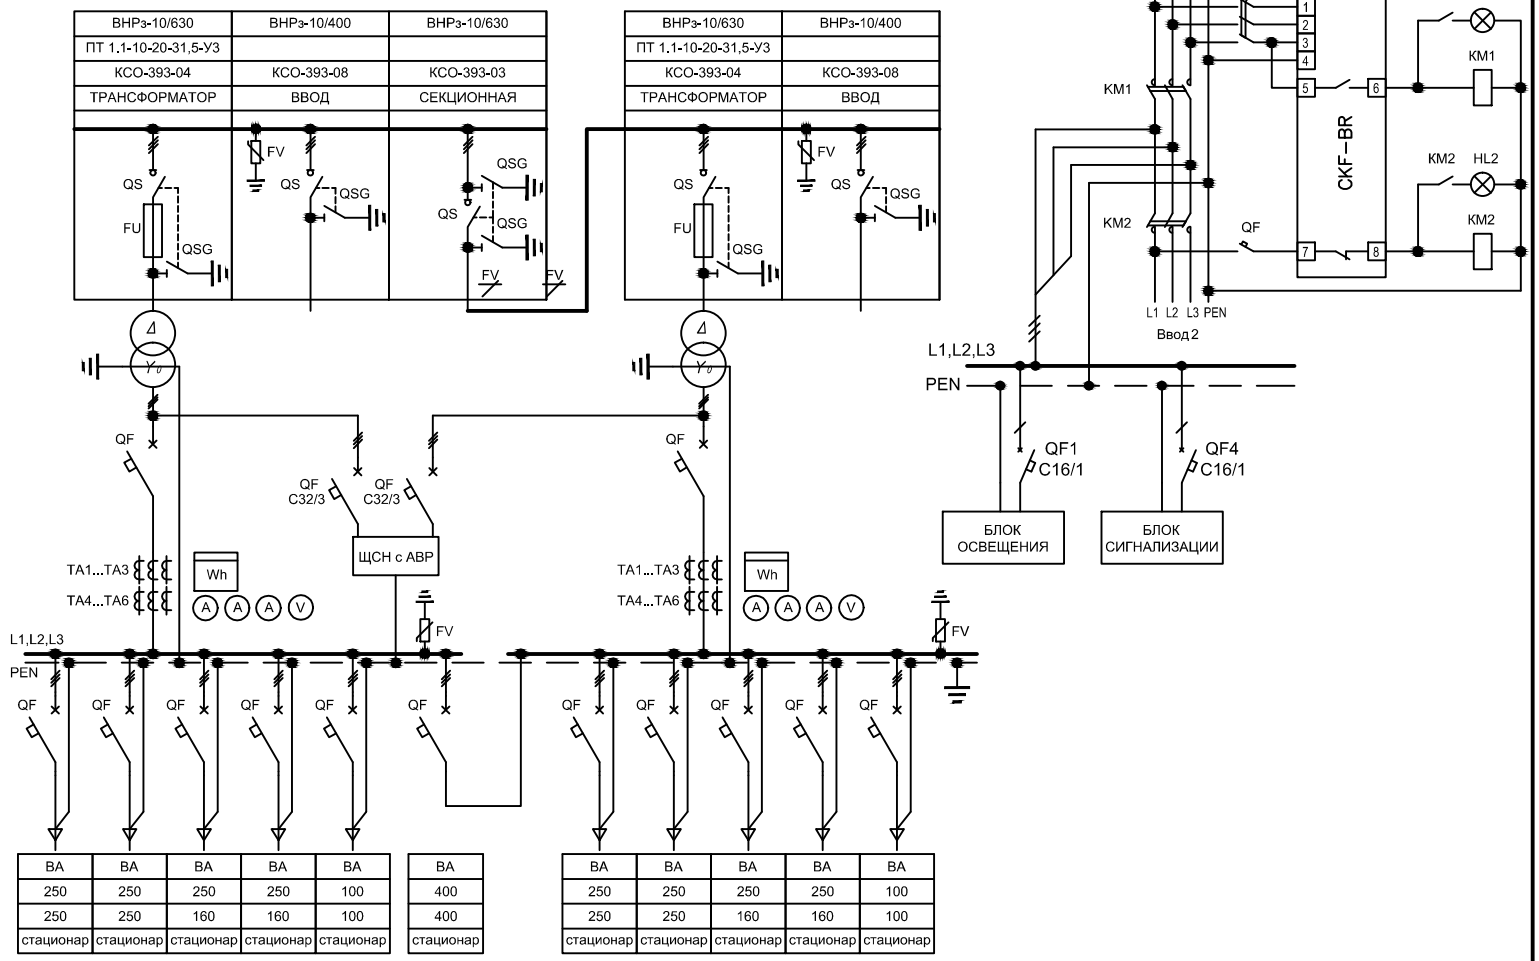

ВА	ВА	ВА	ВА	ВА	ВА	
250	250	250	250	100	400	
250	250	160	160	100	400	
стационар	стационар	стационар	стационар	стационар	стационар	

ВА	ВА	ВА	ВА	ВА	
250	250	250	250	100	
250	250	160	160	100	
стационар	стационар	стационар	стационар	стационар	

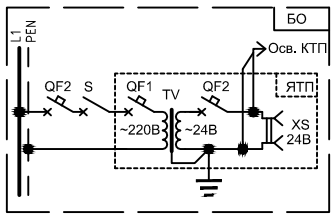

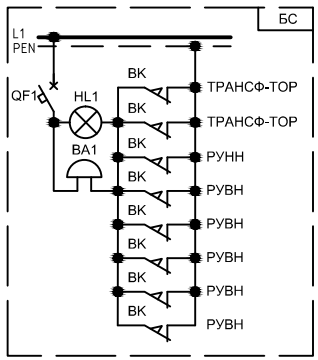

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Соколов			
Пров.	Нюхин			
Т. контр.	Дмитриев			
Н. контр.	Кириллов			
Утв.	Дмитриев			

ЭЗНН.000015.122ЭЭ

2КТПнуК-Т-В/К-160/10/0,4-У1

Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
Р		
Лист 1	Листов	

Dextra Electric
г.Нижний Новгород

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.