


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подписи сторон

Заказчик	Поставщик	ООО "Декстра Электрик"
Дата	Дата	
Подпись	Подпись	Дмитриев Д.В.




Пкрв. примен.	
Справ. N	
Инв. N подл.	
Инв. N подл.	
Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

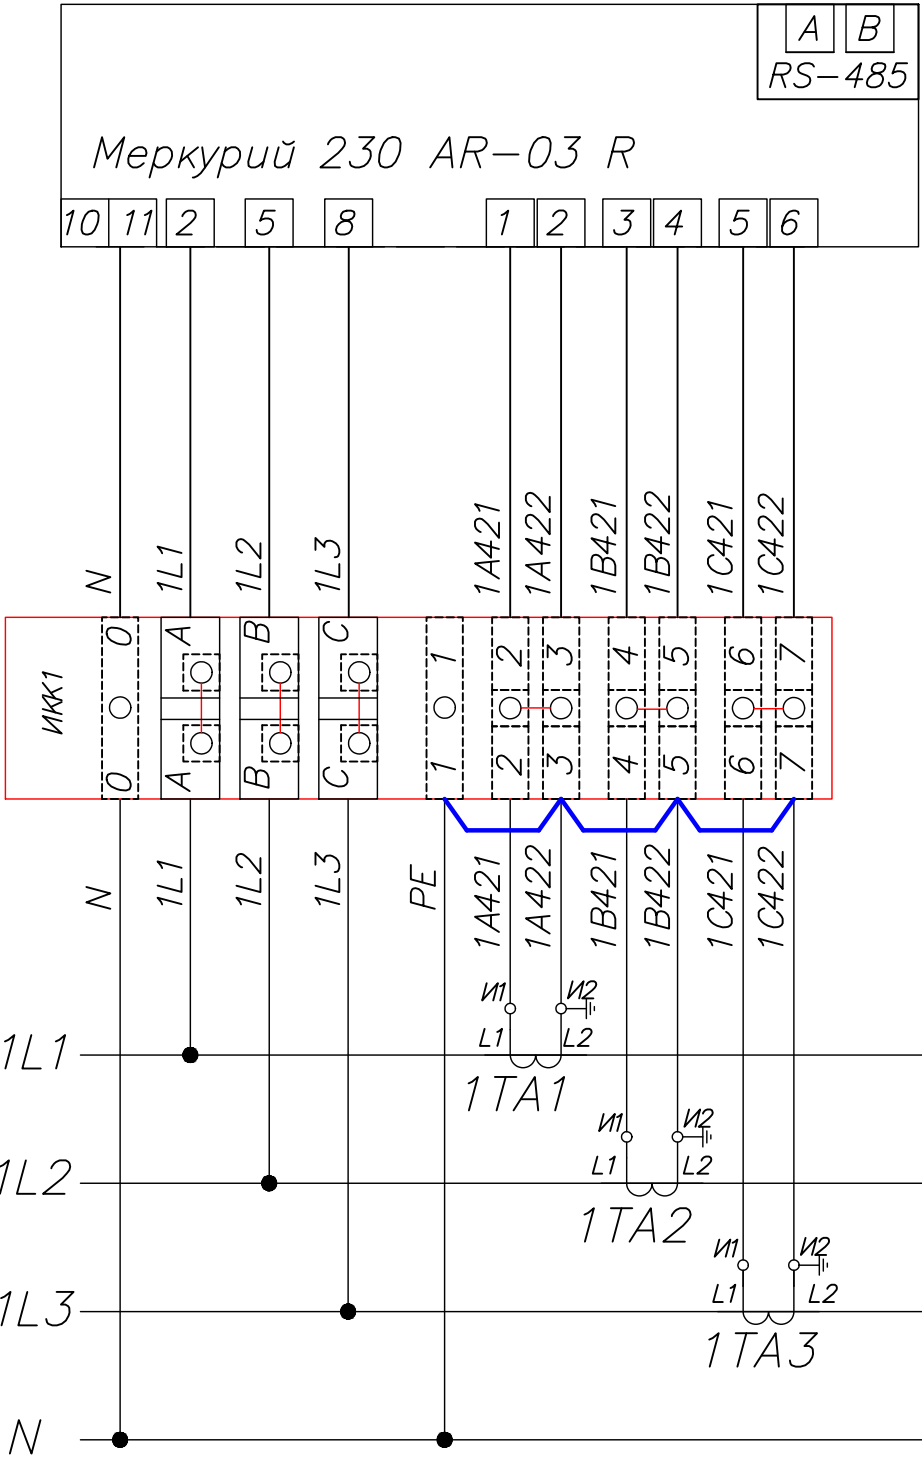

ОТМЕТКА ЗАКАЗЧИКА			
Согласованно	Ф.И.О.	Подпись / МП	Дата

1SA
КПУ11-10/3186

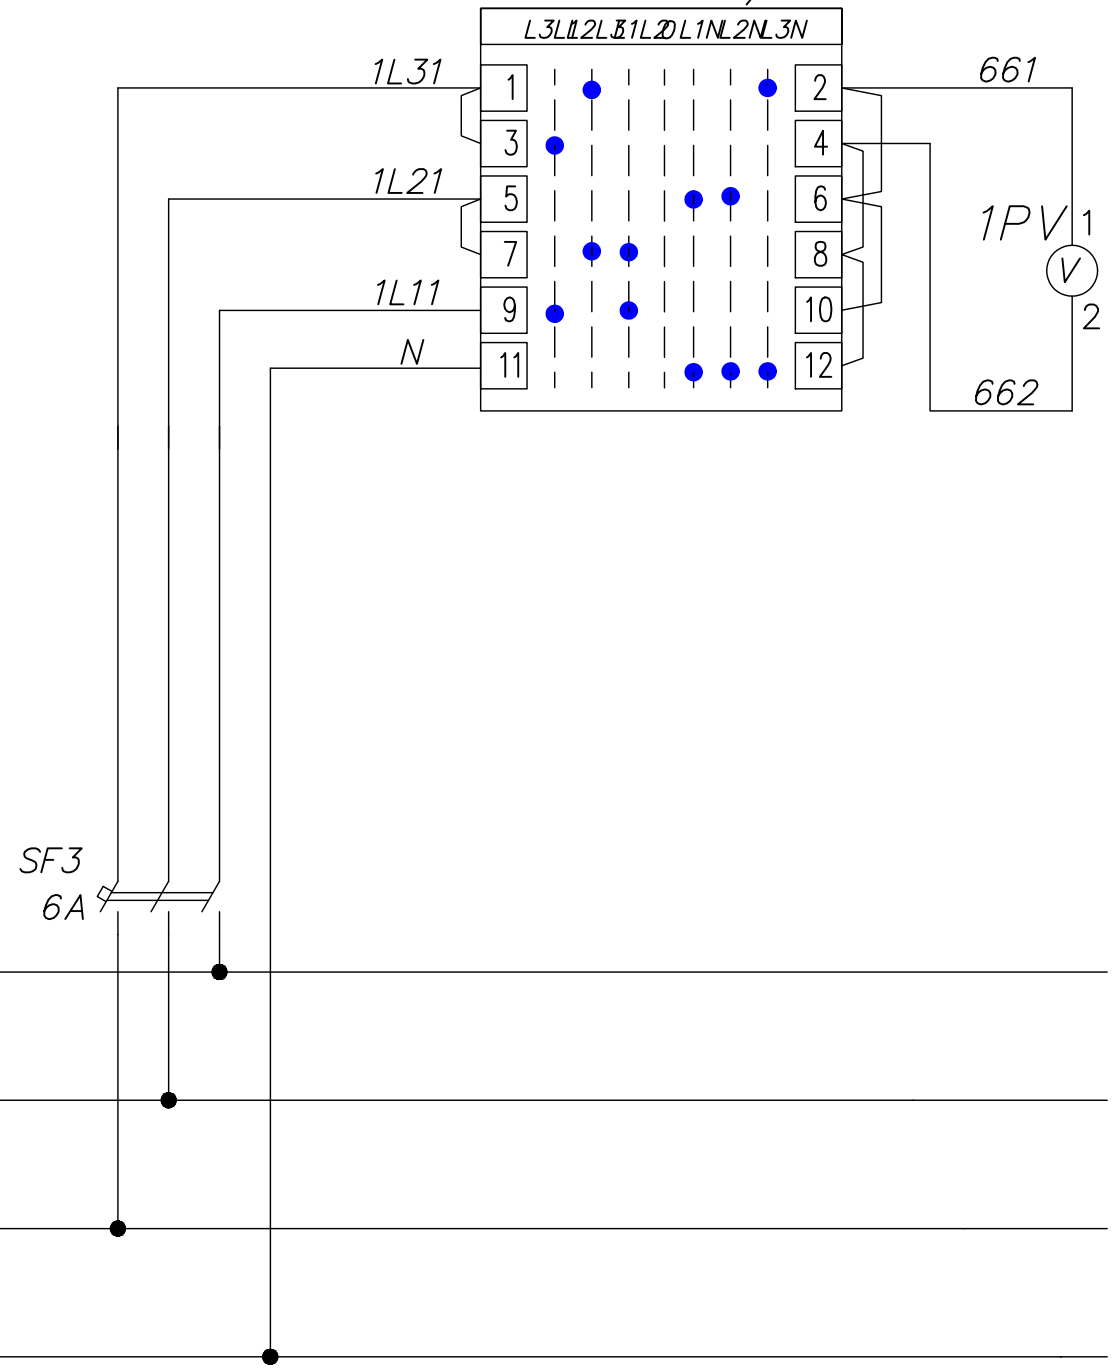

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации счетчика перекидные мостики в цепях тока должны находиться в разомкнутом положении, в цепях напряжения – замкнуты.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	КТПнук-Т-К/К-630/6/0,4-У1	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ефремов					Р		
Пров.	Шадрин						Лист	Листов
Т. Контр	Павлов						3	6
Н. Контр					Принципиальная схема учета и измерения	Dextra Electric г. Нижний Новгород		
Утв.	Дмитриев							

Пкрв. примен.				ОТМЕТКА ЗАКАЗЧИКА						
				Согласованно	Ф.И.О.	Подпись / МП	Дата			
Справ. N	Обозначение	Наименование	Тип, марка оборудования		Артикул	Кол-во	ЕВИзм	Примечание		
	РУВН									
	QS		ВНА/ТЕ-П(н)-10/630-3нП(КТ-103)			1	шт.			
	FU	Предохранитель	ПТ 13-6-100-31,5-У3			3	шт.	КЭАЗ		
		Корпус	Корпус КСО-393 800-800-1900 DE КЛЕПАНАЯ			1	шт.			
	РУНН									
			ОПНн-0,38кВ			3	шт.			
	QFU		Разъединитель РЕ 19-41-31140-00 УХЛ3 1000А правая передняя смещ.рукоятка (РЕ3114.1000)			1	шт.			
	TA1-TA3	Трансформатор тока	ТТИ-100 1000/5А 15ВА 0,5S IEK		ITT60-3-15-1000	3	шт.	IEK		
	ИКК	Коробка испытательная переходная	ИКП (аналог ИК, ИКК)		SQ0836-0001	1	шт.	ТДМ		
	Wh	Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный	Меркурий 230 AR-03 R			1	шт.			
	TA4-TA6	Трансформатор тока	ТТИ-100 1000/5А 15ВА 0,5 IEK		ITT60-2-15-1000	3	шт.			
	A	Амперметр	А80 1000А/5А-2,5, трансформаторного включения, (поверенный), TDM		SQ1102-0248	3	шт.			
	1SF1	KARAT Авт. выкл.	BA47-29 3P C 6А 4,5кА IEK		MVA20-3-006-C	1	шт.			
	V	Вольтметр	В80ПН 500В-2,5, (без поверки), TDM		SQ1102-0240	1	шт.			
	1SA	Кулачковый переключатель	КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM		SQ0715-0154	1	шт.			
	QF1	Автоматический выключатель	Выкл. авт. BA44-39 3P 400А 35кА IEK		SVT50-3-0400-35	1	шт.	IEK		
	QF2	Автоматический выключатель	Авт. выкл. BA44-37 3P 250А 35кА IEK		SVA4410-3-0250-35	1	шт.	IEK		
	QF3	Автоматический выключатель	Авт. выкл. BA44 35 3P 200А 25кА IEK		SVA4410-3-0200	1	шт.	IEK		
	Инв. N подл.	QF4	Автоматический выключатель	Авт. выкл. BA44 33 3P 160А 15кА IEK		SVA4410-3-0160	1	шт.	IEK	
SF1		Автоматический выключатель	BA47-29 1P C 6А 4,5кА		MVA20-1-006-C	1	шт.	IEK		
SF2		Автоматический выключатель	BA47-29 1P C 16А 4,5кА		MVA20-1-016-C	1	шт.	IEK		
SF3		Автоматический выключатель	BA47-29 3P C 6А 4,5кА			1	шт.	IEK		
SA1-SA3		Выключатель 1-клавишный	BC20-1-0-ФСр серый		EVS10-K03-10-54-DC	3	шт.			
XS1		Розетка	PC820-3-ФСр сер.		ERS12-K03-16-54-DC	1	шт.			
EL1-EL2		Светодиодный светильник	LED ДПП 3801 8Вт 6500К IP65 белый овал 155*78*57 мм Народный		SQ0329-0812	3	шт.	TDM		
ФЧО										
		Выключатель автоматический	BA47-29-3C25-УХЛ3		141615	1				
		Контактор	КМИ-22510 25А 230В/АС3 1NO IEK		KKM21-025-230-10	1				
Взам. инв. N		Фотореле	ФР 600 серый, макс. нагрузка 1300 ВА IP44 IEK		LFR20-600-1300-003	1				
		Кулачковый переключатель	Кулачковый переключатель КПУ11-10/51 (1-0-2 1р) TDM		SQ0715-0166	1				
Подпись и дата										
Инв. N подл.	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	КТПнуК-Т-К/К-630/6/0,4-У1	Лит.	Р	Масса	Маштаб
	Разраб.	Ефремов								
	Пров.	Шадрин							Лист	Листов
	Т. Контр	Павлов							5	6
	Н. Контр					Спецификация				
	Утв.	Дмитриев								

