

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НКУ ЩР для ДГУ

Подписи сторон

Поставщик ООО "Декстра Электрик "

Дата


Дата

Подпись Дмитриев Д.В.

 **Dextra Electric**

г.Нижний Новгород


Шкаф Вводной IP54

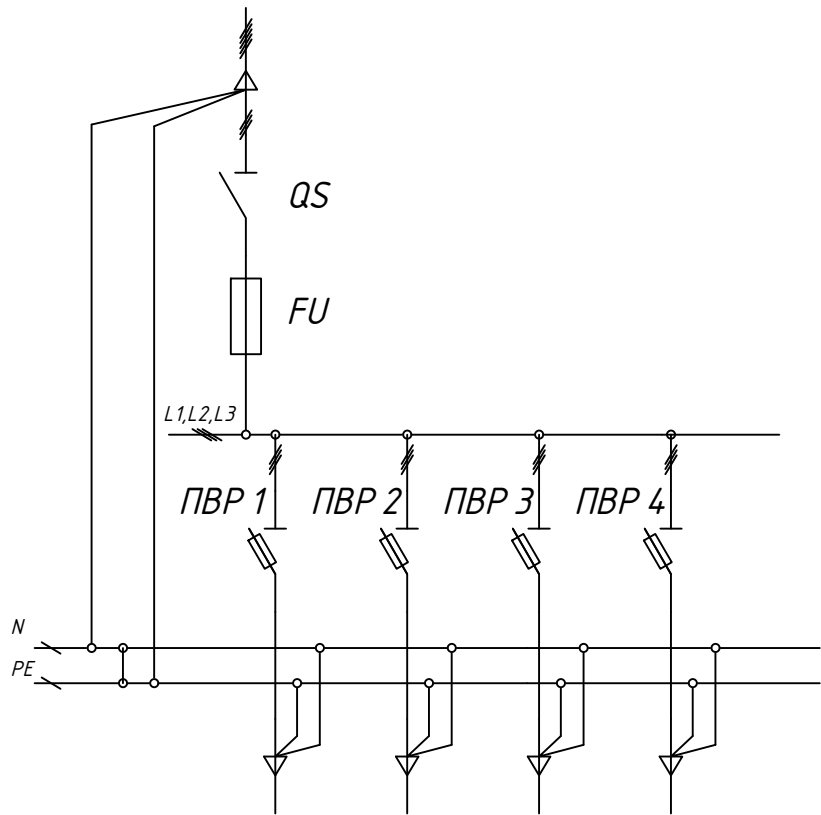




Обозначения	Наименование
QS	Разъединитель РЕ 19-39-31120-00 9ХЛЗ 630 А доковая рукоятка
FU	NH2-400GG Вставка плавкая NH2, 400А, Основание ППН-3-И2- 9ХЛЗ
ПВР 1	HR17-250-3 Держатель -разъединитель вставок плавких 250 А NH1-250GG Вставка плавкая NH1, 250А
ПВР 2	HR17-250-3 Держатель -разъединитель вставок плавких 250 А NH1-250GG Вставка плавкая NH1, 250А
ПВР 3	HR17-250-3 Держатель -разъединитель вставок плавких 250 А NH1-250GG Вставка плавкая NH1, 250А
ПВР 4	HR17-250-3 Держатель -разъединитель вставок плавких 250 А NH1-250GG Вставка плавкая NH1, 250А

Изм.	Лист	№ Документа	Подпись	Дата	НКУ ЩР для ДГУ Шкаф Вводной	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ефремов							
Пров.	Шадрин							
Т.Контр.	Павлов							
					Однолинейная электрическая схема	Р	Лист	Листов
Чтв.	Дмитриев							

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	Стр. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------	---------------

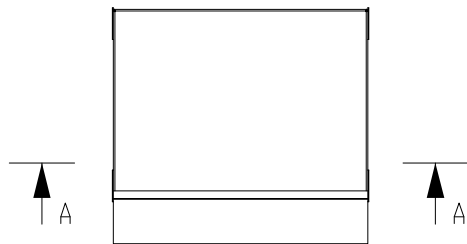

A-A

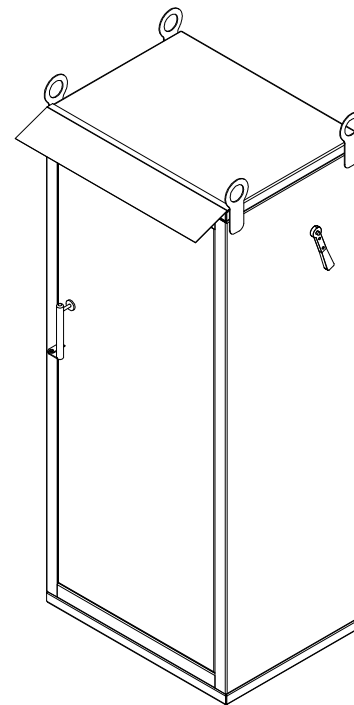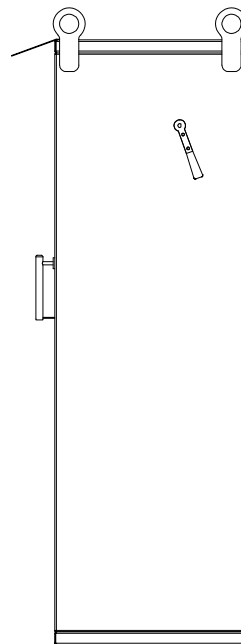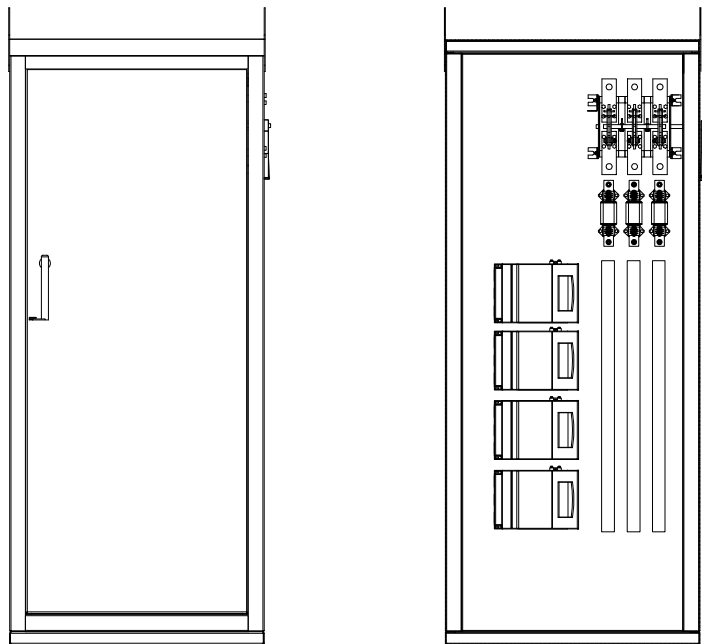

ОТМЕТКА ЗАКАЗЧИКА			
Согласованн о			
	Ф.И.О.	Роспись / МП	Дата
Цветовое решение:		RAL 7035	

Для выносной ручки разъединителя РЕ предусмотрен козырек для защиты от дождя

✱ Внешний вид показывает принципиальную расстановку оборудования и может незначительно отличаться от готового изделия

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НКУ ЩР для ДГУ	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Клыков				Р		
Пров.		Шадрин						
Т. контр.		Павлов				Лист 3	Листов 3	
Н. контр.		Кириллов			Внешний вид	 г.Нижний Новгород		
Уте.		Дмитриев						